





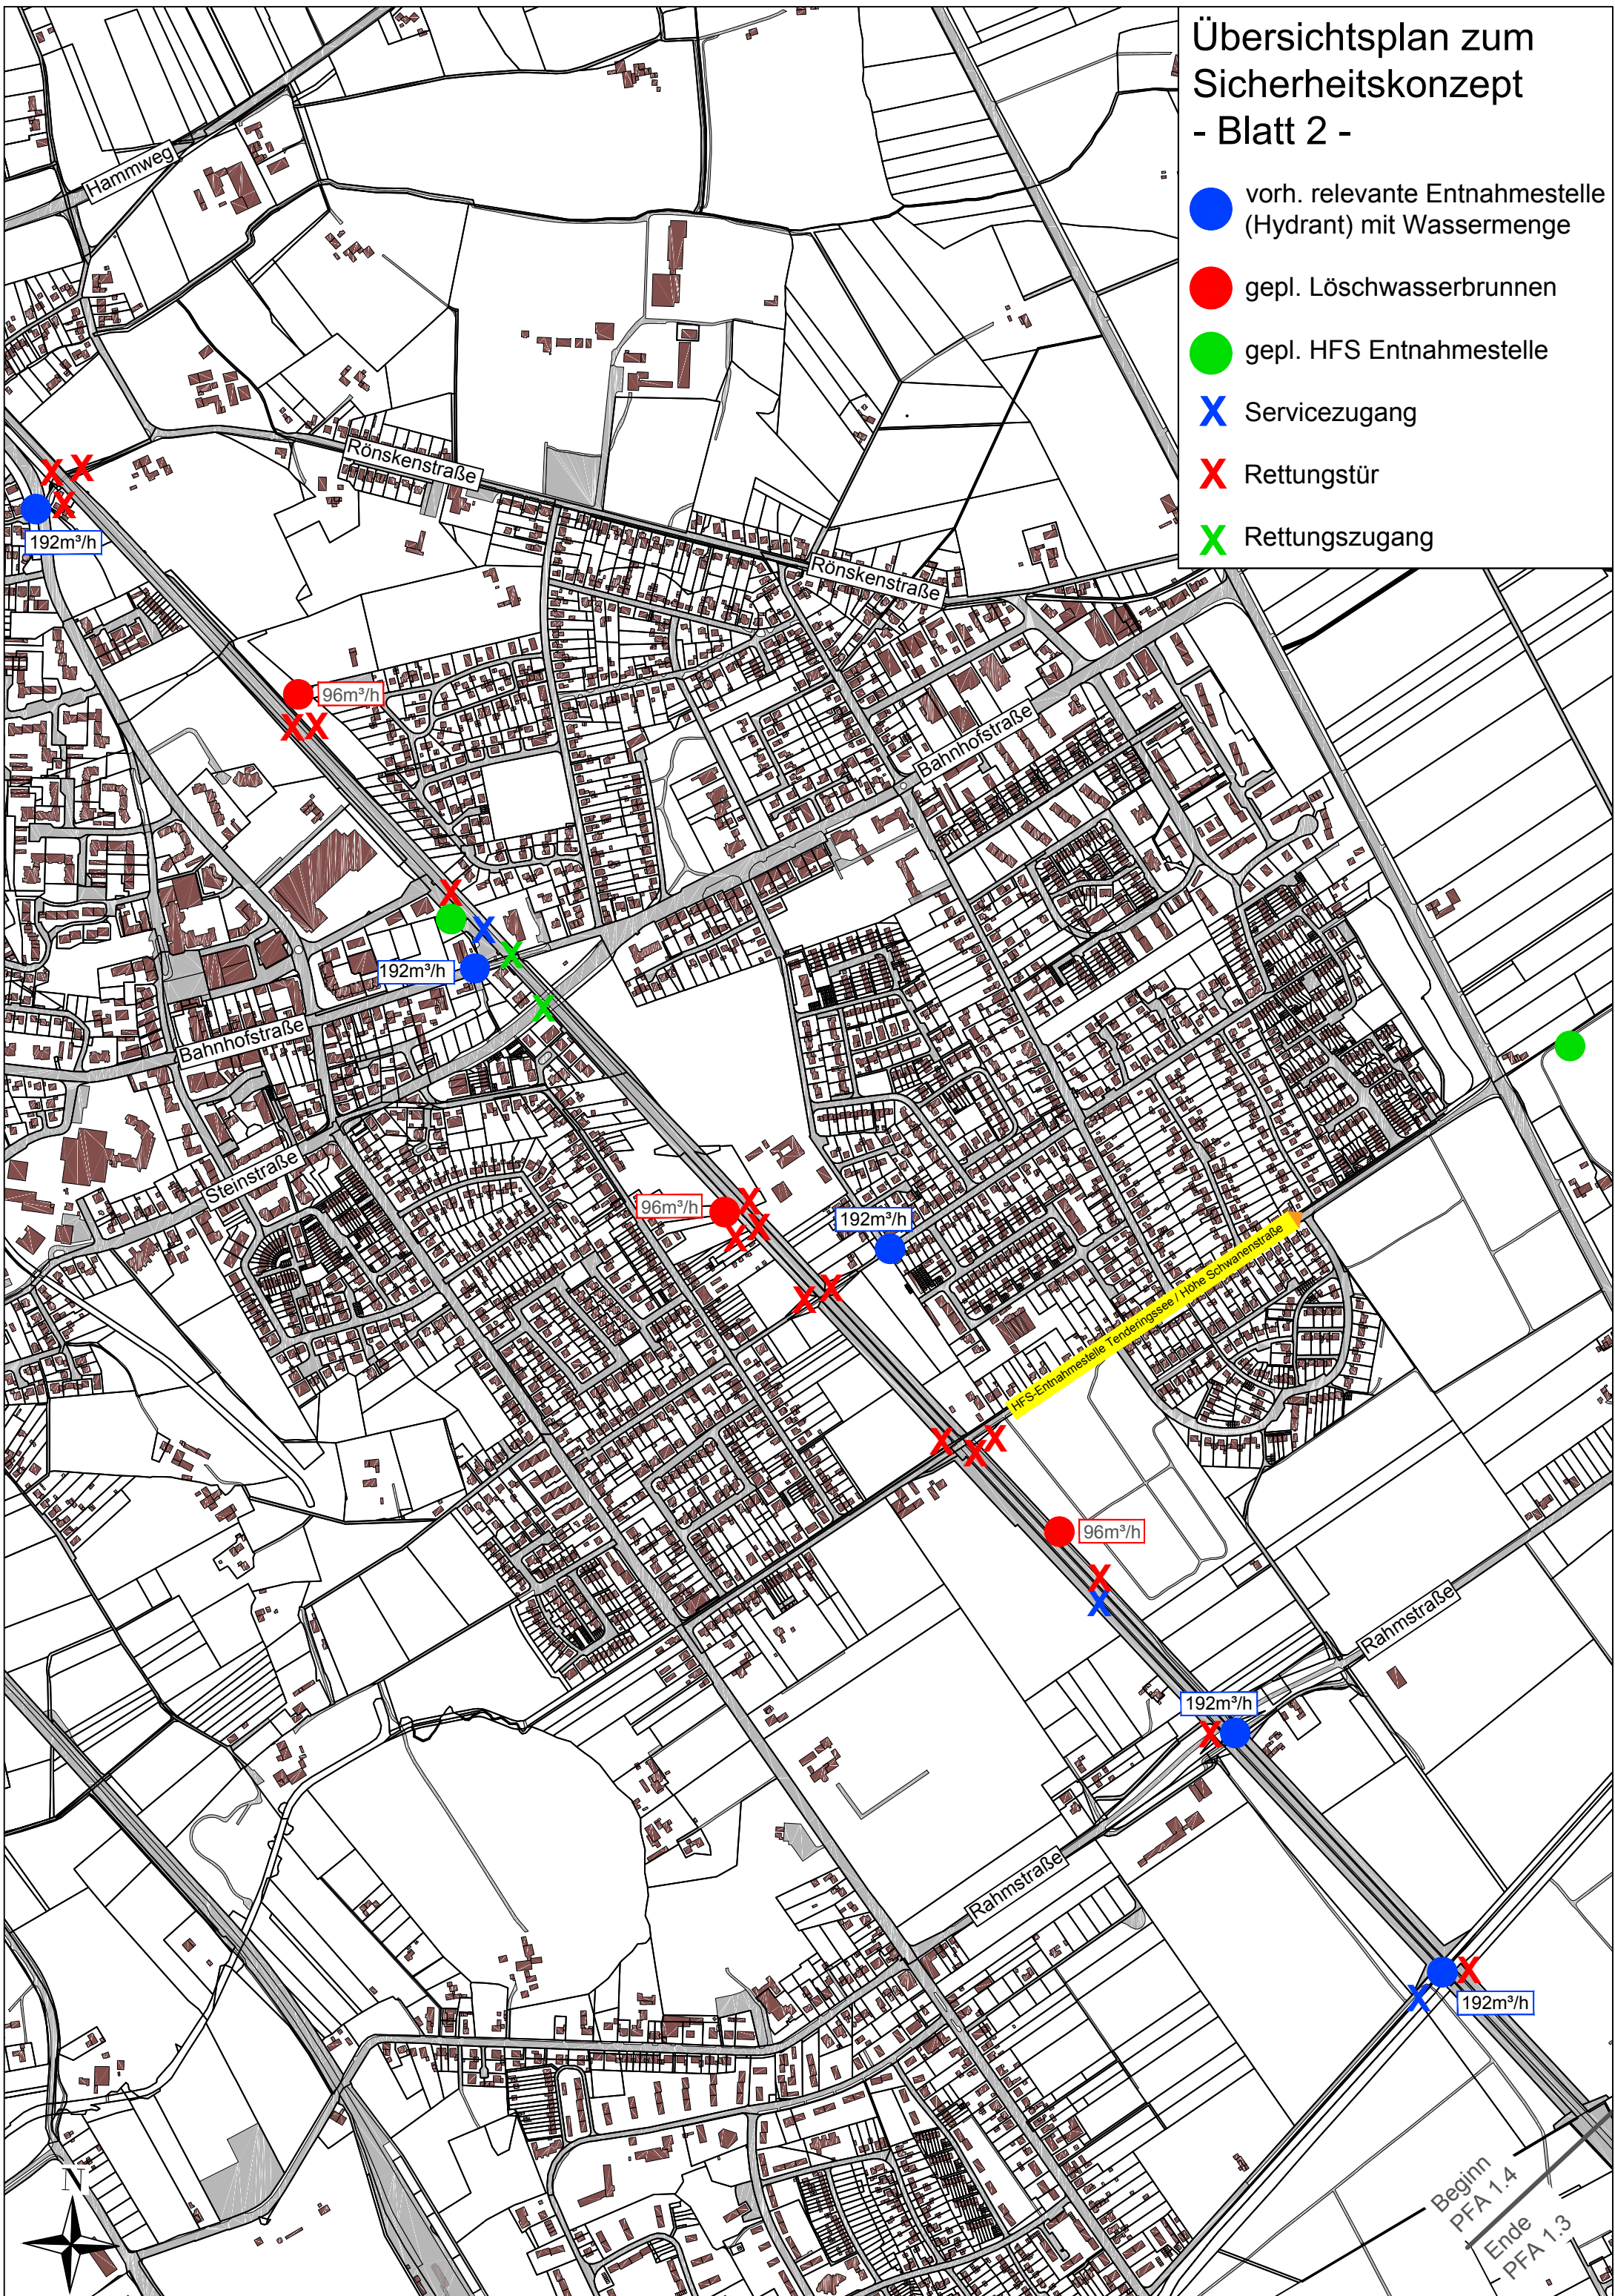


Übersichtsplan zum Sicherheitskonzept - Blatt 2 -

-  vorh. relevante Entnahmestelle (Hydrant) mit Wassermenge
-  gepl. Löschwasserbrunnen
-  gepl. HFS Entnahmestelle
-  Servicezugang
-  Rettungstür
-  Rettungszugang



Beginn PFA 1.4
Ende PFA 1.3